


AIDE-MÉMOIRE CLINIQUE

Traitement d'une réaction cutanée au site d'un dispositif d'accès veineux central par l'infirmière

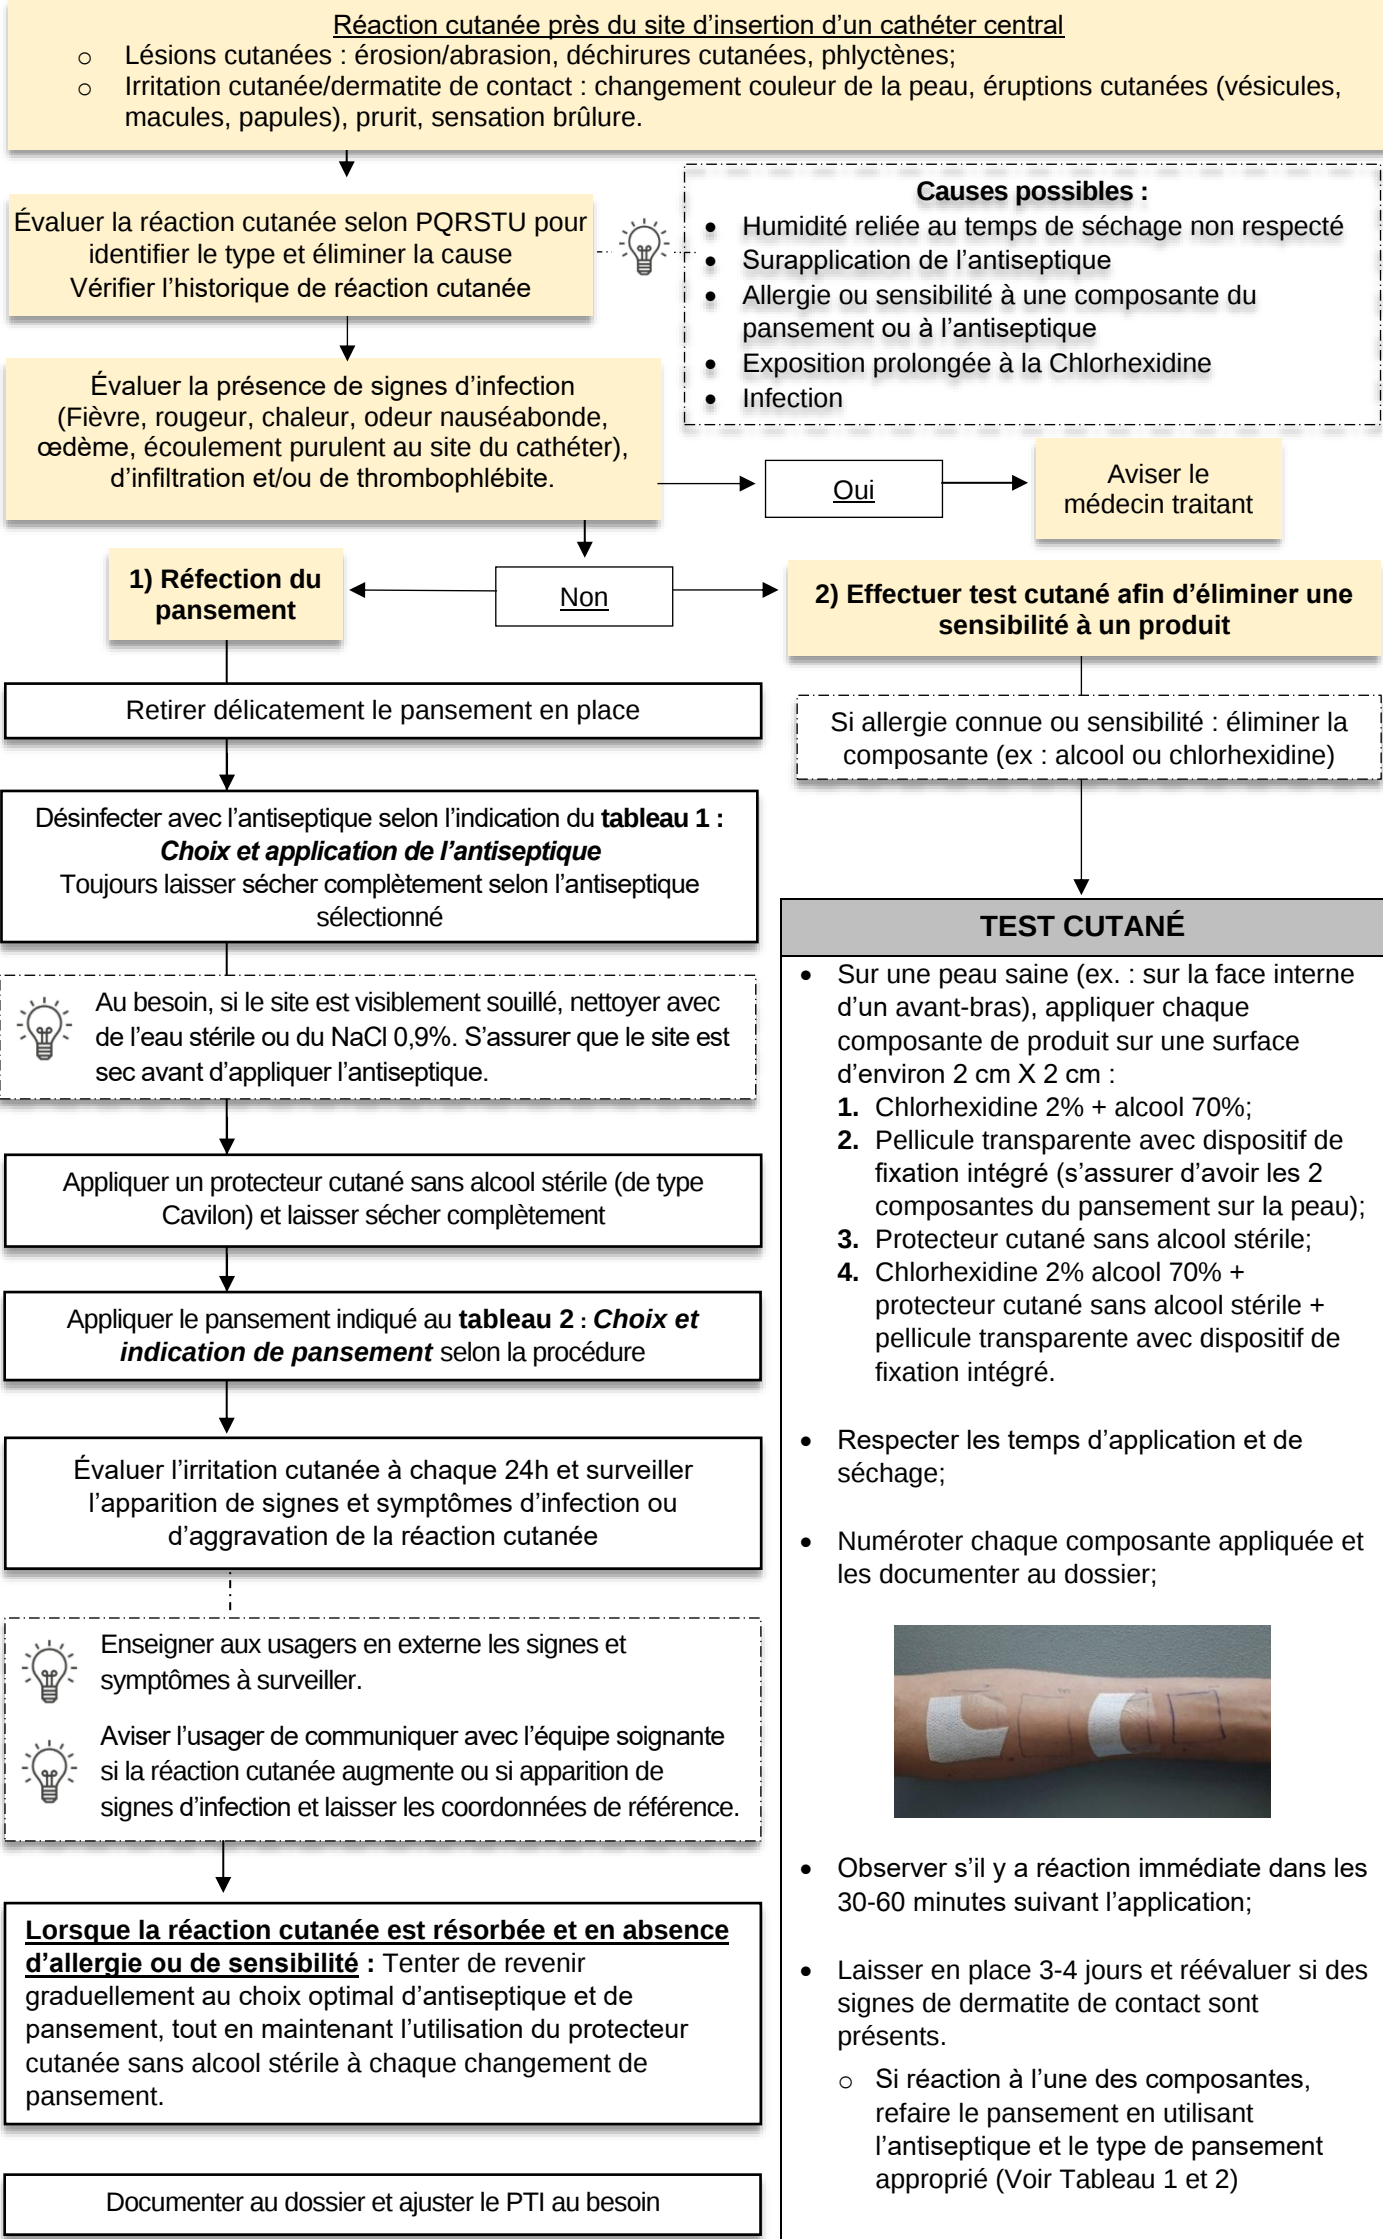

AIDE-MÉMOIRE CLINIQUE

Traitement d’une réaction cutané au site d’un dispositif d’accès veineux central par l’infirmière

Tableau 1 : CHOIX ET APPLICATION DE L’ANTISEPTIQUE

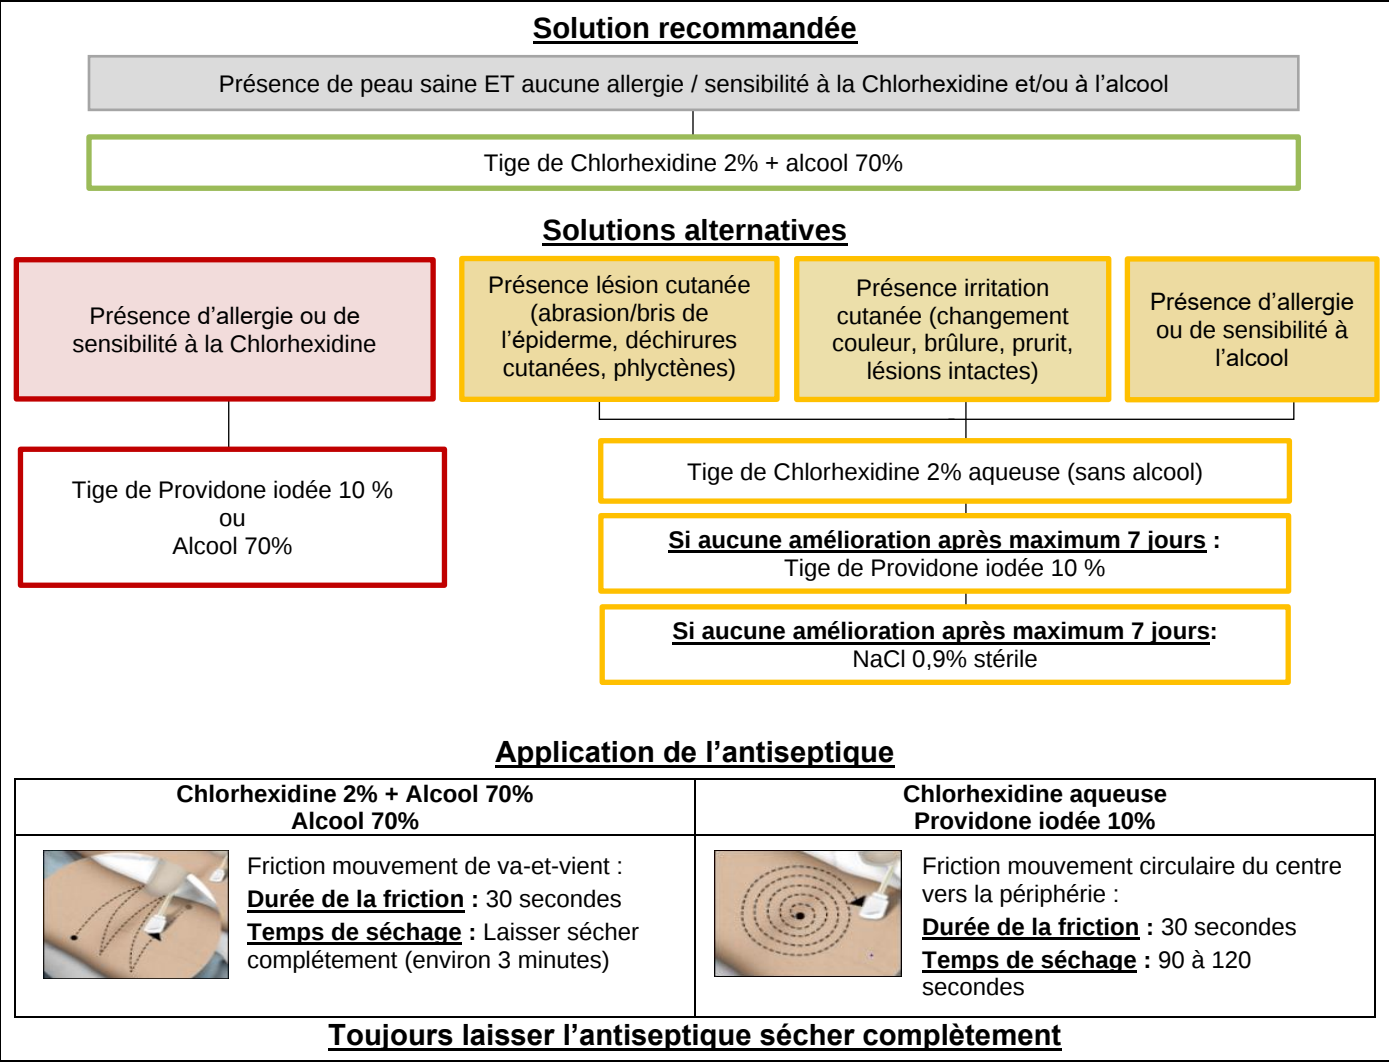


Tableau 2 : CHOIX ET INDICATION DE PANSEMENT

Si peau saine	Pellicule adhésive transparente avec dispositif de fixation intégré	♦ À changer aux 7 jours ou au besoin
Si lésion cutanée ou plaie près du site d’insertion	Pansement transparent en acrylique (sur la lésion cutanée) ET Pellicule adhésive transparente avec dispositif de fixation intégré	♦ Couper la partie de l’adhésif près du site d’insertion en forme de U, en évitant de couper la partie centrale acrylique; ♦ Appliquer la pellicule adhésive transparente avec dispositif de fixation intégré sur le site d’insertion; ♦ À changer aux 7 jours.
Si sensibilité ou allergie à la pellicule adhésive transparente avec dispositif de fixation intégré	Dispositif de fixation ET Pansement mousse mince avec adhésif en silicone	♦ Appliquer un dispositif de stabilisation pour fixer le cathéter; ♦ Appliquer le pansement mousse mince avec adhésif en silicone; ♦ Border le pourtour du pansement d’une bande adhésive non-tissée si à risque de décoller (ex. : diaphorèse, canicule, etc.); ♦ À changer aux 2 jours.
En dernier recours : Si sensibilité aux autres pansements, écoulement abondant qui empêche l’adhésion des pansements, etc.)	Dispositif de fixation ET Pansement sec	♦ Appliquer un dispositif de stabilisation pour fixer le cathéter; ♦ Mettre des compresses et recouvrir d’une bande adhésive non tissée (de type <i>Hypafix</i>) pour fixer à la peau et diminuer le risque de déplacement du cathéter; ♦ À changer aux 2 jours.
En présence de saignement au site du dispositif d’accès veineux central	Un saignement peut survenir dans les 24-48 h post installation. Éviter de retirer le pansement si le saignement est léger afin de ne pas compromettre l’hémostase. Si saignement important : 1. Effectuer une compression au site d’insertion pendant 5 minutes. Ne jamais faire de pansement compressif. 2. Si inefficace : retirer le pansement, nettoyer le site d’insertion. Appliquer de l’ alginate de calcium (grosseur d’un tampon d’alcool) au site d’insertion. Refaire le pansement avec la pellicule transparente avec dispositif de fixation intégré. Laisser en place pendant 12 à 24 heures puis refaire le pansement usuel par la suite. Attention : Ne pas utiliser chez des usagers présentant une allergie connue aux alginates de calcium, en particulier à l’acide mannuronique. 3. Si Alginate de calcium inefficace : retirer l’alginate de calcium, nettoyer le site d’insertion. Appliquer un agent hémostatique (Gelitacel, Surgicel) au site d’insertion. Refaire le pansement avec la pellicule transparente avec dispositif de fixation intégré. Laisser en place 12 à 24 heures, puis refaire le pansement usuel par la suite.	