

Teligent

ACÉTYLCYSTÉINE 30 ML RETRAIT DU CAPUCHON DE FIOLE


POUR USAGE PAR INJECTION

1

ÉTAPE UN


Ouvrir / soulever le capuchon.

SOULEVEZ LE
CAPUCHON

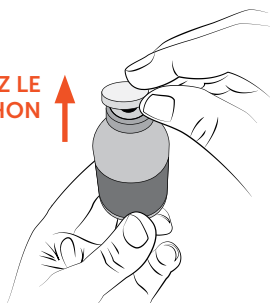

NE PAS OUVRIR PASSÉ 90°

NE PAS dépasser ce point pour éviter de retirer le capuchon et le joint.

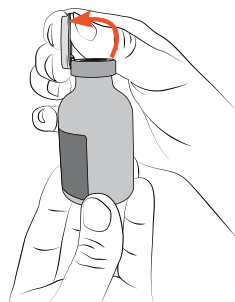


2

ÉTAPE DEUX

Tournez doucement le capuchon dans le sens antihoraire pour le détacher du joint.

TOURNEZ

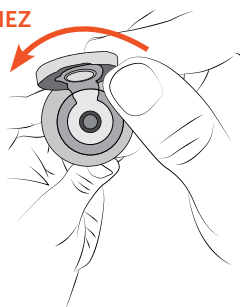


3

ÉTAPE TROIS

Retirez le capuchon du flacon.

RETIREZ LE
CAPUCHON
SEULEMENT

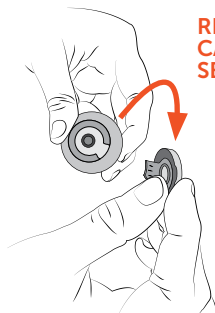

POUR INHALATION ET USAGE ORAL

1


ÉTAPE UN

Ouvrir / soulever le capuchon.

SOULEVEZ LE
CAPUCHON



Ouvrez le capuchon à environ 135 ° pour décoller une partie de la bride en aluminium.

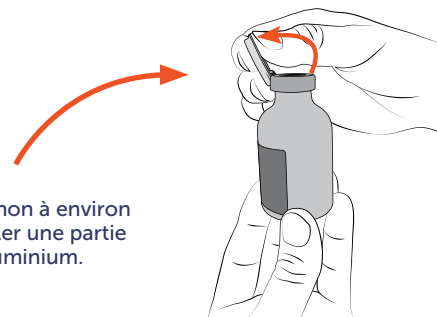


2

ÉTAPE DEUX

Tournez doucement le capuchon dans le sens antihoraire pour le détacher du joint.

TOURNEZ

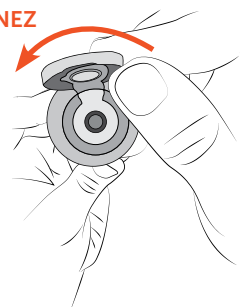


3

ÉTAPE TROIS

**POUR USAGE ORAL
SEULEMENT**

Retirez le capuchon et le joint.

ENLEVER LE
CAPUCHON
ET LE JOINT

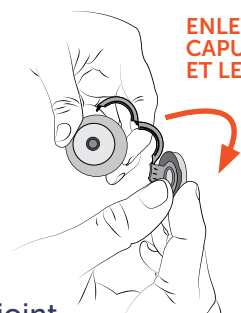

Lorsqu'il est utilisé par voie intraveineuse, jetez la portion inutilisée. SI OUVERT PRÉCÉDEMMENT, N'UTILISEZ PAS I.V.
Lorsqu'elles sont utilisées pour l'inhalation ou l'administration orale, les portions inutilisées doivent être conservées au réfrigérateur et utilisées dans 96 heures.